

АКЦИОНЕРЛЫК ЖӘМГЫЯТЕ

«ТАИФ-НК»

Түбән Кама шәһәре
Татарстан республикасы



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТАИФ-НК»

г. Нижнекамск
Республика Татарстан

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск - 11, а/я 20, тел. (8555) 38-16-16, факс (8555) 38-17-17
Email «delo@taifnk.ru», ОКПО 48671436, ОГРН 1031619009322, ИНН 1651025328

№

от

8804/01
23.06.2023

Руководителю
исполнительного комитета
города Нижнекамска
Республики Татарстан
К.Р. Назмиеву

Уважаемый Камиль Римович!

В ответ на письмо №4417/ИсхОрг от 07.06.2023г. «О разработке проекта схемы теплоснабжения» направляем свои замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан на 2024-2040 годы.

Приложение: Замечания к проекту схемы теплоснабжения – на 2 л.

С уважением

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК»

М.А. Новиков

Исполнитель
Главный энергетик
Васильков В.В.
Тел. 38-53-27

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 1 (стр. 24 рис.1.3), Глава 4 (стр.10), Утверждаемая часть (стр.60 рис.2.2) - исправить номер опоры в месте врезки (о.186) и потребителя указать – Производственная площадка УПК завода бензинов АО «ТАИФ-НК».

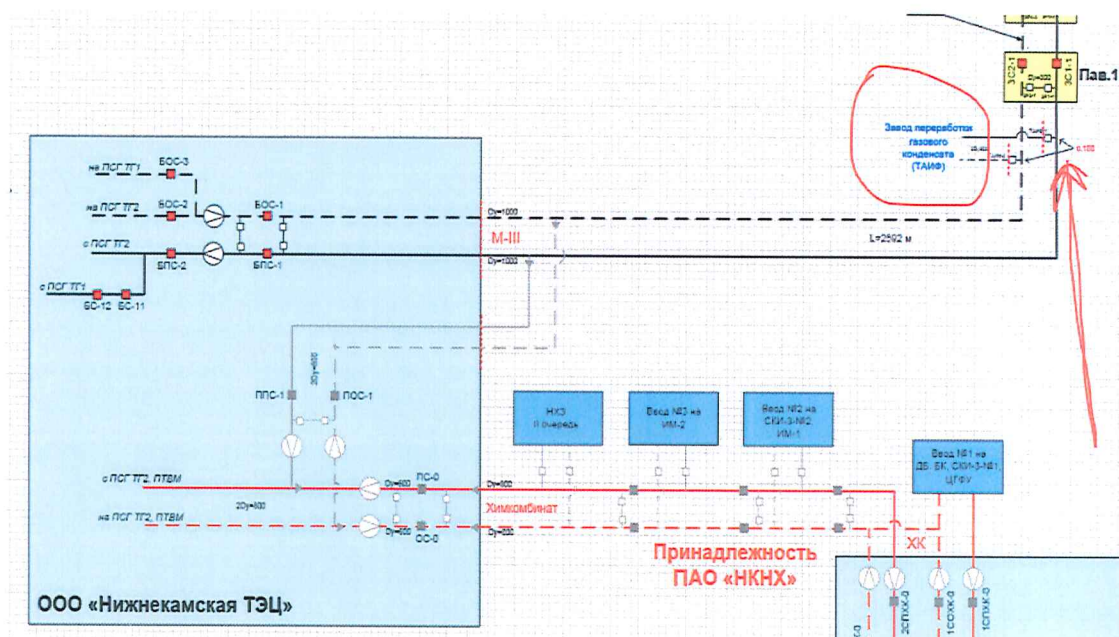


Рис. 1.3. Схема выдачи тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ППК-2)

Глава 1. На стр. 228, 229 – заполнить таблицу с объемами на 2022 год. В табл. 5.8 тепловые нагрузки АО «ТАИФ-НК» – 5,74 Гкал/ч, в таблице 5.9 Потребление тепловой энергии АО «ТАИФ-НК» – 28 956 Гкал в год.

Табл. 5.8. Тепловые нагрузки АО «ТАИФ-НК»

Среднегодовая тепловая нагрузка, Гкал/ч	2018	2019	2020	2021	2022
В сетевой воде	6,88	6,12	5,87	6,7	-

228

Табл. 5.9. Потребление тепловой энергии АО «ТАИФ-НК»

Потребление тепловой энергии, Гкал в год	2018	2019	2020	2021	2022
В сетевой воде	34 671	30 825	29 585	33 759	-